Wymiarowanie wykopów

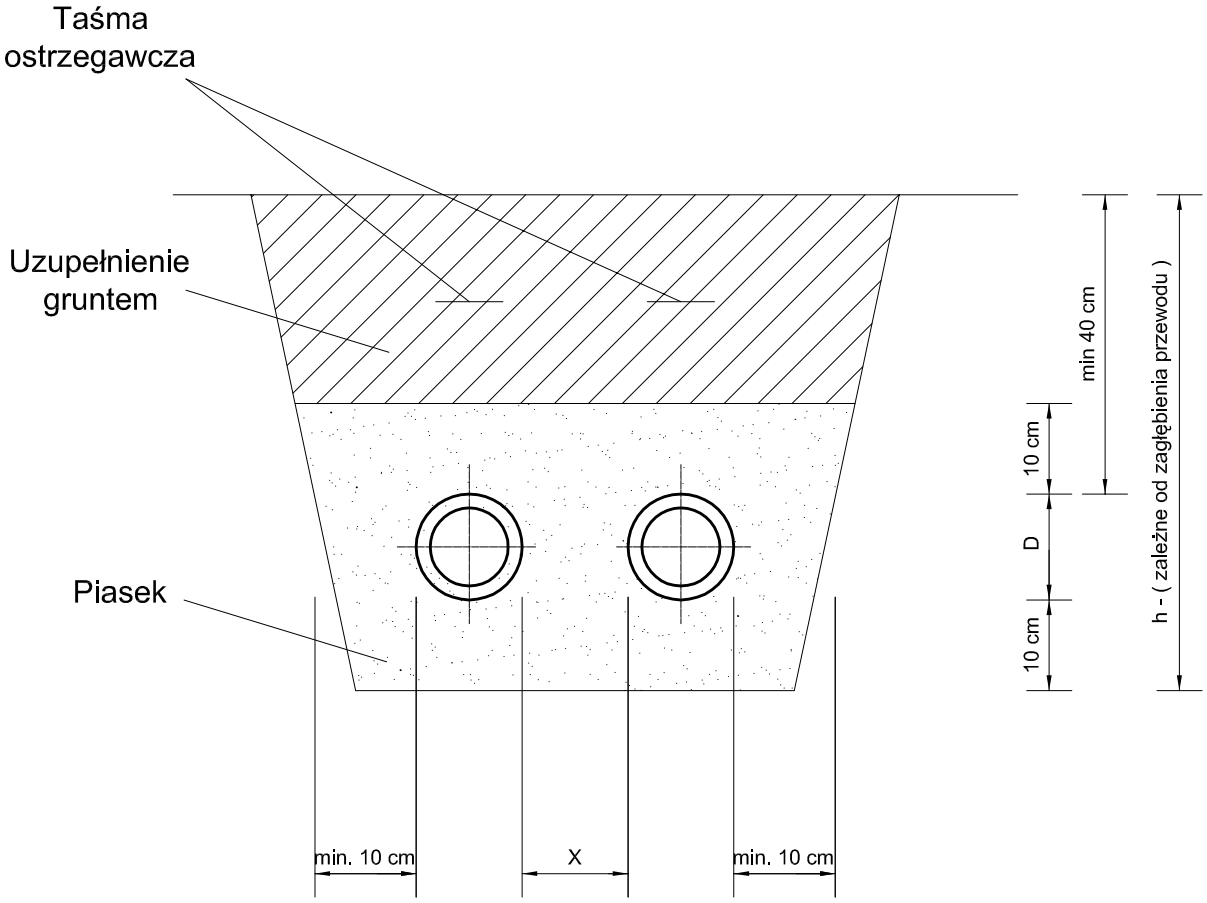

UWAGI:
Obsypkę piaskową rur zagęszczać ręcznie. Jako obsypkę należy stosować piasek o max. granulacji 8 mm o ziarnach otoczakowych, bez ostrych kształtów. Piasek nie może zawierać kamieni i domieszki glin.

Nr rys.	4	Nazwa rysunku			
Skala	------	Posadownienie przyłącza			
Data	05-2009				
Obiekt		Przyłącze cieplne			
Lokalizacja		Włoszakowice, ul. Przemysłowa (dz. nr 132/7)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	